


南池袋四丁目児童遊園

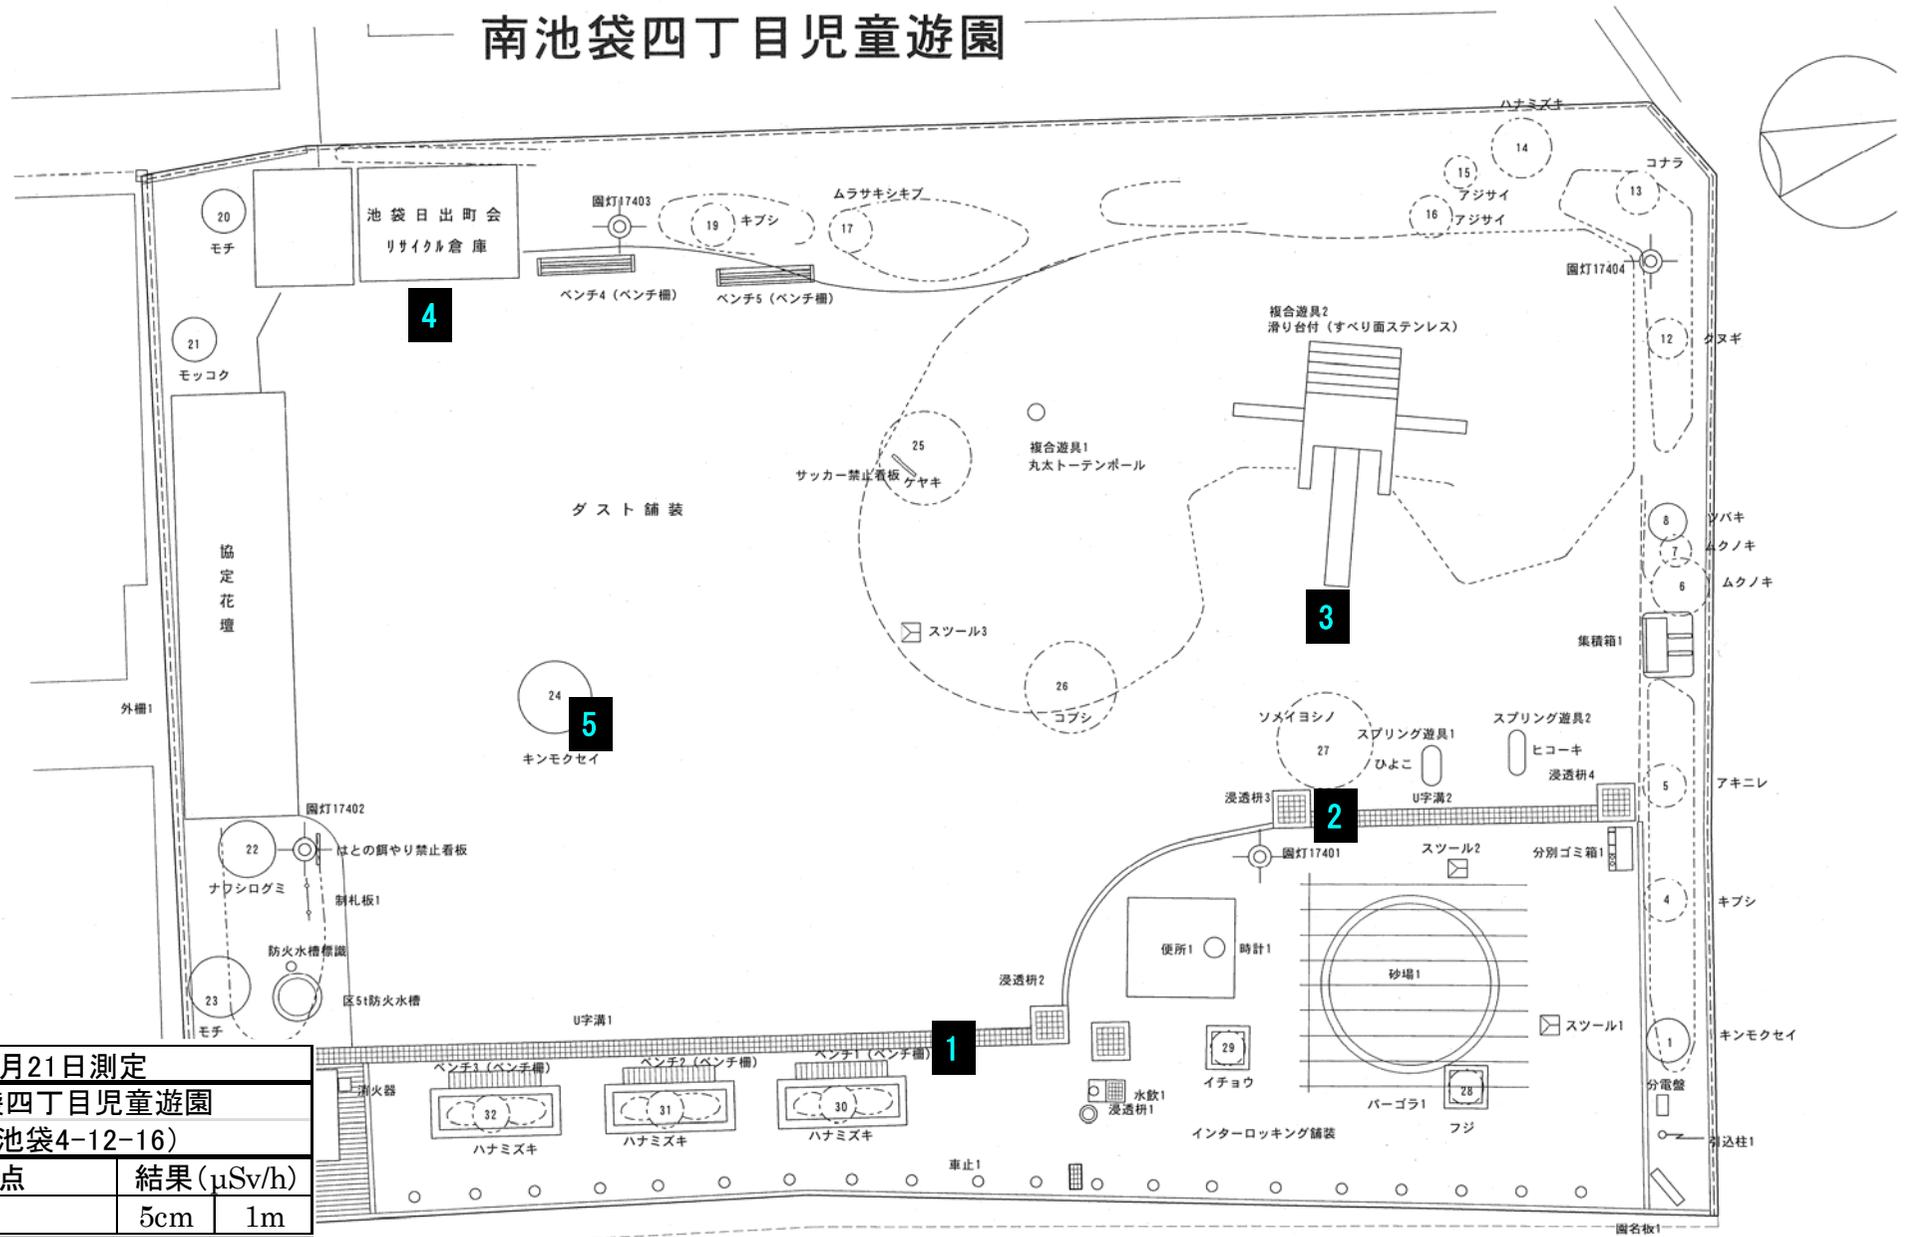

5月21日測定			
南池袋四丁目児童遊園			
(南池袋4-12-16)			
測定地点		結果(μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	側溝	0.10	0.09
2	側溝	0.09	0.08
3	すべり台降り口	0.12	0.08
4	倉庫前	0.10	0.08
5	樹木根元	0.08	0.08